

## Información de Resultados de Ensayo

La información reflejada en este documento tiene  
ÚNICAMENTE carácter informativo.

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los  
correspondientes Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.

[Referencia Informe de Ensayo: **7237/06**]

[Referencia Informe de Clasificación: **7237/06-2**]

### SOLICITANTE

#### **SAFEAIR, S.L.**

Avda. San Isidro, Nave C-3  
45223 – Seseña (Madrid)

**Ensayo:** Determinación de la Resistencia al Fuego según norma UNE EN 1366-2:2000

Fecha de ensayo: 15-Sep-2006

**Muestra:** Compuerta cortafuegos circular con sección de paso de 630 mm de diámetro y 400 mm de longitud  
constituida por un tunel de chapa de acero galvanizado realizado en dos cuerpos y lama de 50 mm de  
espesor. El ensayo se realizó con la compuerta empotrada en un paramento vertical.


Fabricante: **SAFEAIR, S.L.**

Referencia: "Compuerta SFC-2".

### Clasificación según Norma EN 13501-3:2005

**El 120 (ho o ↔i)**

En Arganda del Rey, a 23 de Noviembre del 2006

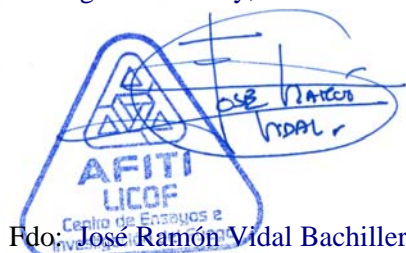

Fdo: José Ramón Vidal Bachiller

Técnico del Laboratorio de Resistencia al Fuego



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, TURISMO  
Y COMERCIO

LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos.  
R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.  
O.M. de 21 de mayo de 1991.

#### SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS

Dirección Ant. Ctra. Valencia, km 23,400.  
E-28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)

Teléfono +34 91 871 35 24  
Fax +34 91 871 20 05

Web [www.afiti.com](http://www.afiti.com)  
E.mail [licof@afiti.com](mailto:licof@afiti.com) [afiti@afiti.com](mailto:afiti@afiti.com)

#### SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS

C/ Río Estenilla, s/n - Pol. Ind. Sta. M<sup>a</sup> de Benquerencia  
(Centro Tecnológico de la Madera)  
E-45007 TOLEDO  
+34 925 231 559  
+34 925 240 679